


2486

BRANDWEER	
☐ accoord	Paraaf Brw.
☒ zie opmerkingen	
☐ zie brief d.d.	
datum: 28 februari 2005	

INGEKOMEN
C 17 FEB. 2005
BOUWTOEZICHT HEEMSTEDE

Beheert bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders van
HEEMSTEDE van 15 MRT 2005
De directeur van de sector Ruimte
A.W.M. Schumacher

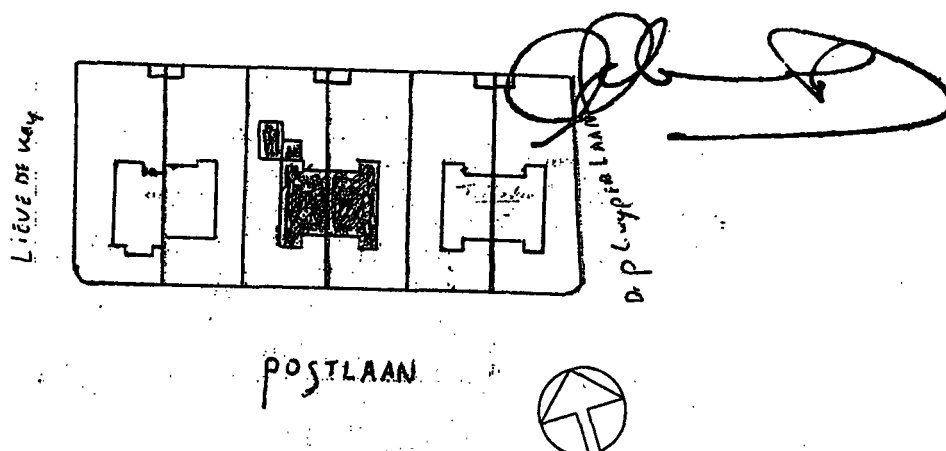

situatie schaal 1:

PLAATSEN DAKAPELLEN
OP DE WONINGEN POSTLAAN 7 EN 9 TE HEEMSTEDE

lov de fam P. CITROEN
POSTLAAN 7
2101 VG HEEMSTEDE
tel 023-5292709

lov de fam M.J. BADON GHIJZEN
POSTLAAN 9
2101 VG HEEMSTEDE
tel 023-5287133


AANNEMERSBEDRIJF DE GROOT EN HOOGENDAM
MARCONISTRAAT 18 2181 AK HILLEGOM TEL 0252- 518 733

Citroen / Badon




Dhr. P. Citroen
Postlaan 7
2106 V6 Heemstede
023 - 5292709

Dhr. Badon
Postlaan 9
Heemstede
023 - 5287133

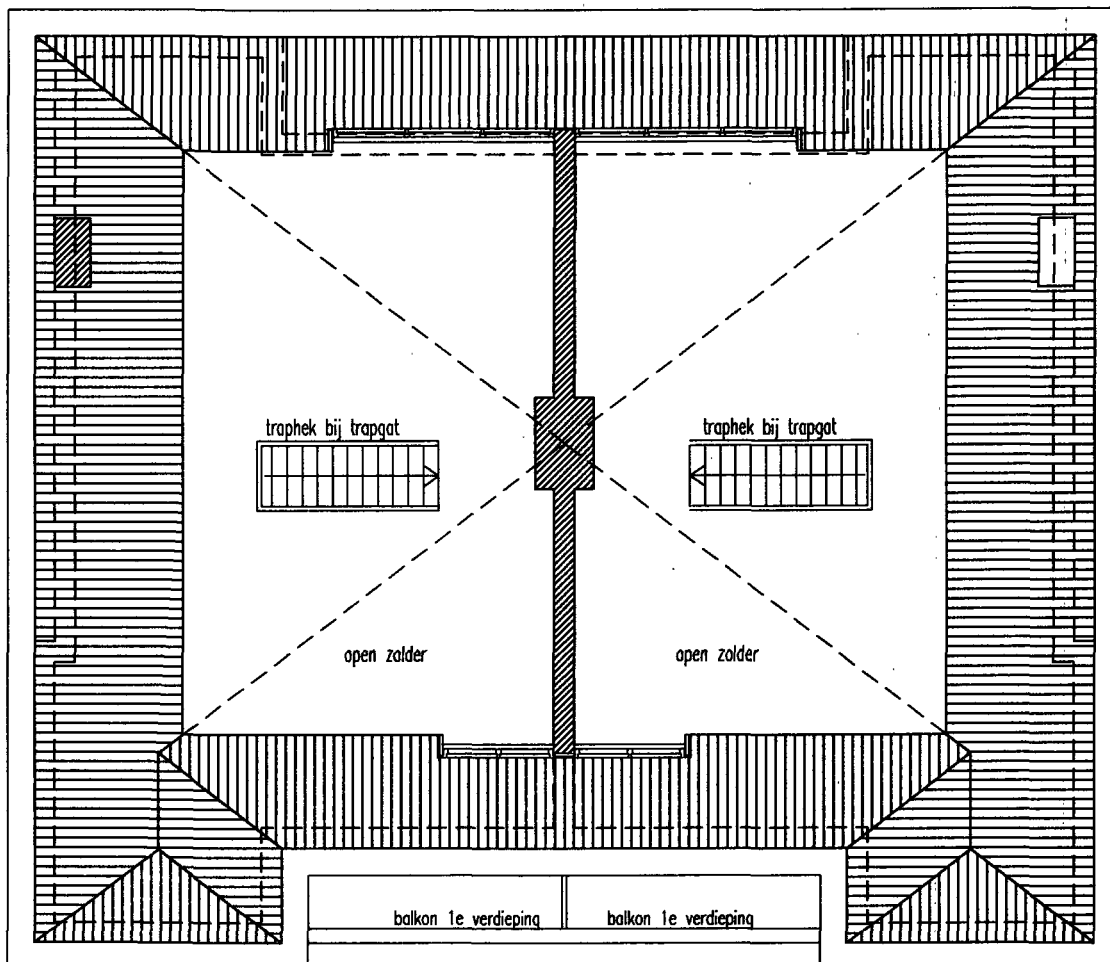


PLATTEGROND ZOLDER

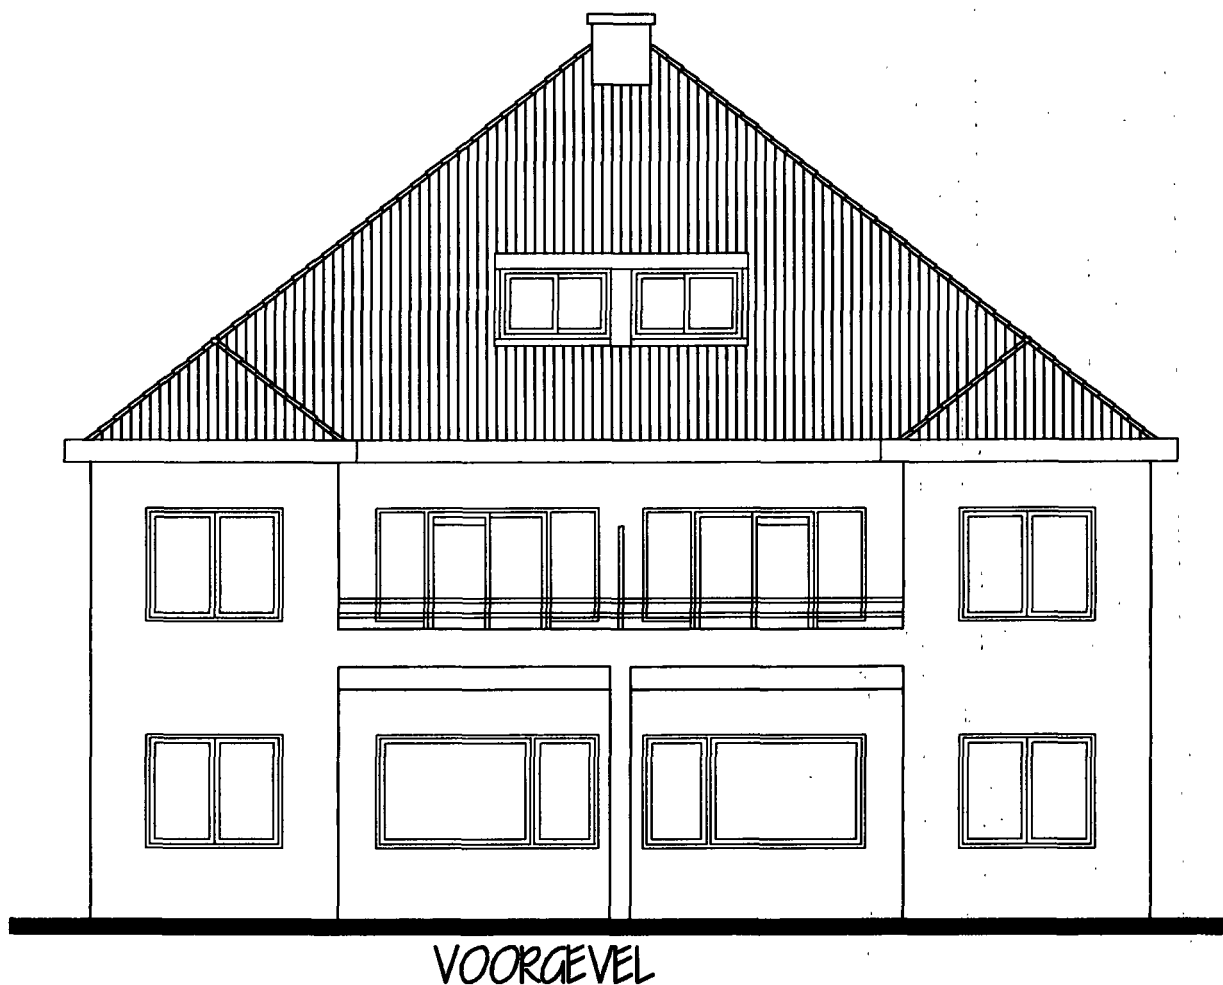


VOORGEVEL



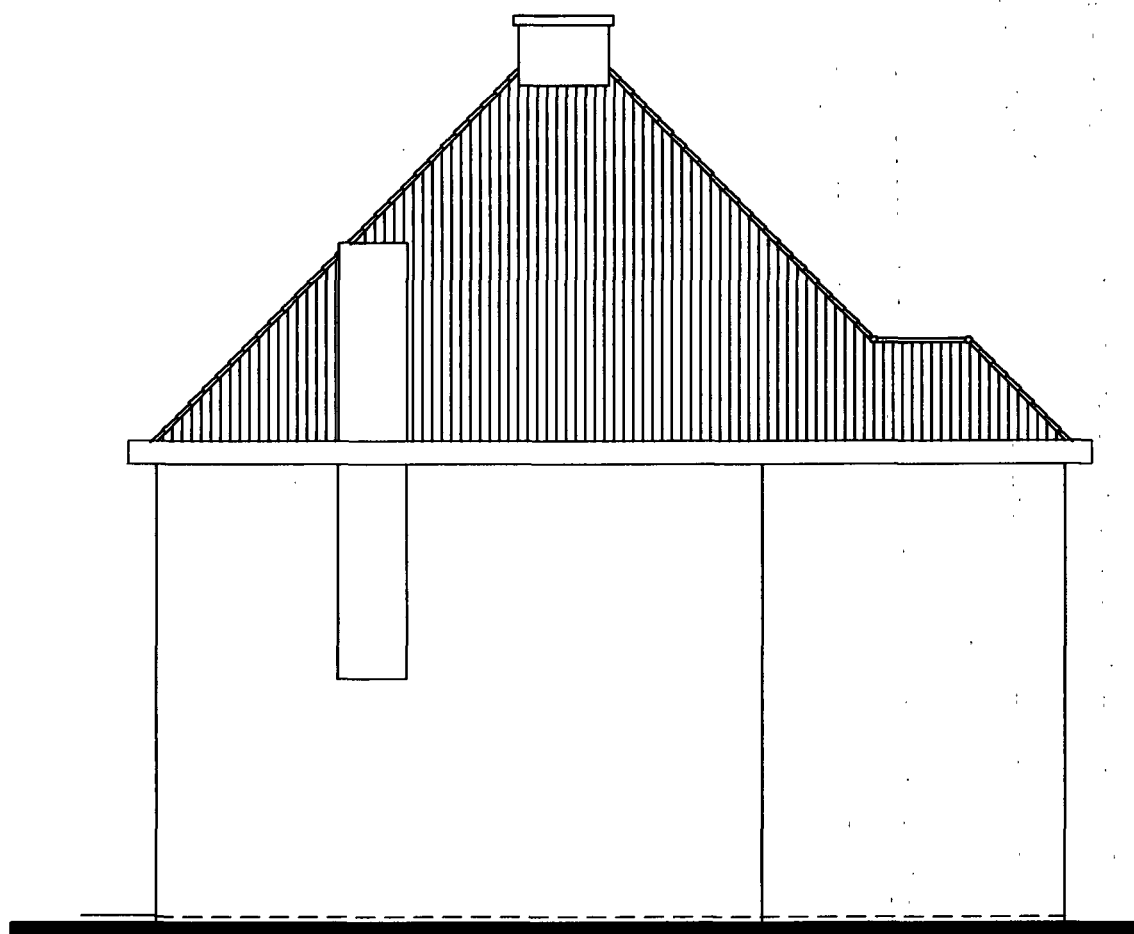

ZIJGEVEL andere zijgevel gespiegeld
kozijnen en voordeur niet getekend

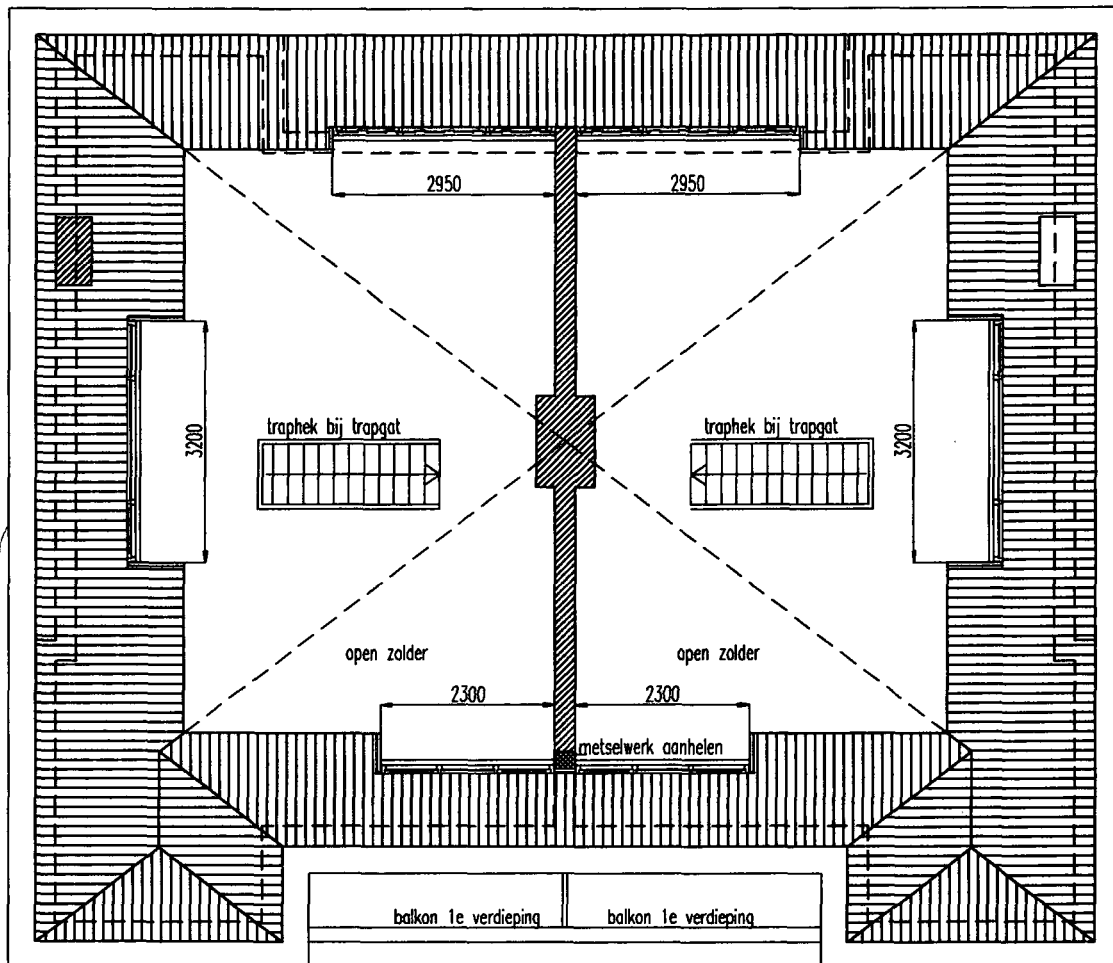

PLATTEGROND ZOLDER

dakkapellen voorzien de lichtvergunningsplichtig
dakkapellen op zij- en achtergevel vergunningsvrij op grond van de WW 2003

WBD30
60 minuten



VOORGEVEL


gl = HR++ glas
v = ventilatierooster cap 10 dm³/s/m¹

WB030
60 minuten




ACHTERGEVEL

gl = HR++ glas
v = vent. rooster cap = 10 dm³/s/m¹

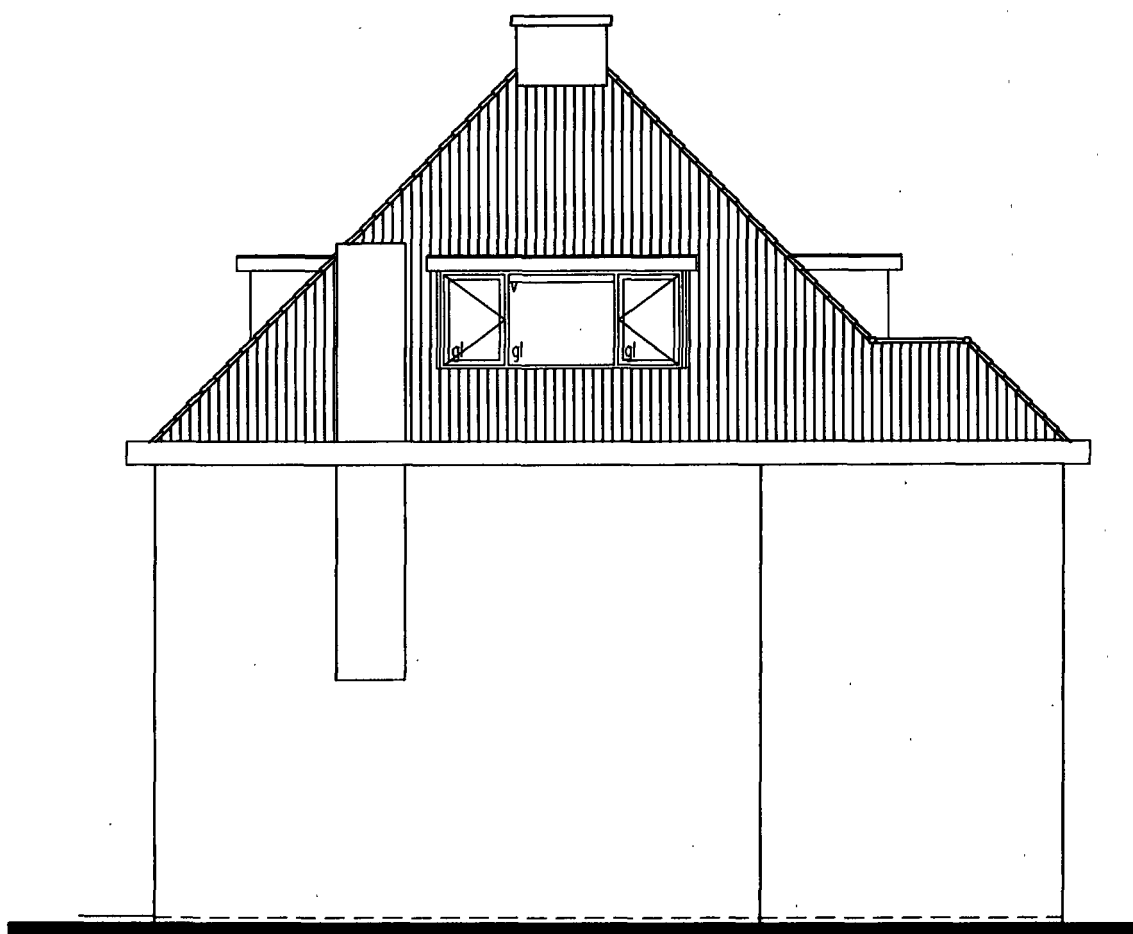


ZIJGEVEL andere zijgevel gespiegeld
 dakkapel vergunningsvrij op grond van de Woningwet 2003
 kozijnen en voordeur niet getekend

gl = HR++ glas
 v = ventilatierooster cap 10 dm³/s/m¹

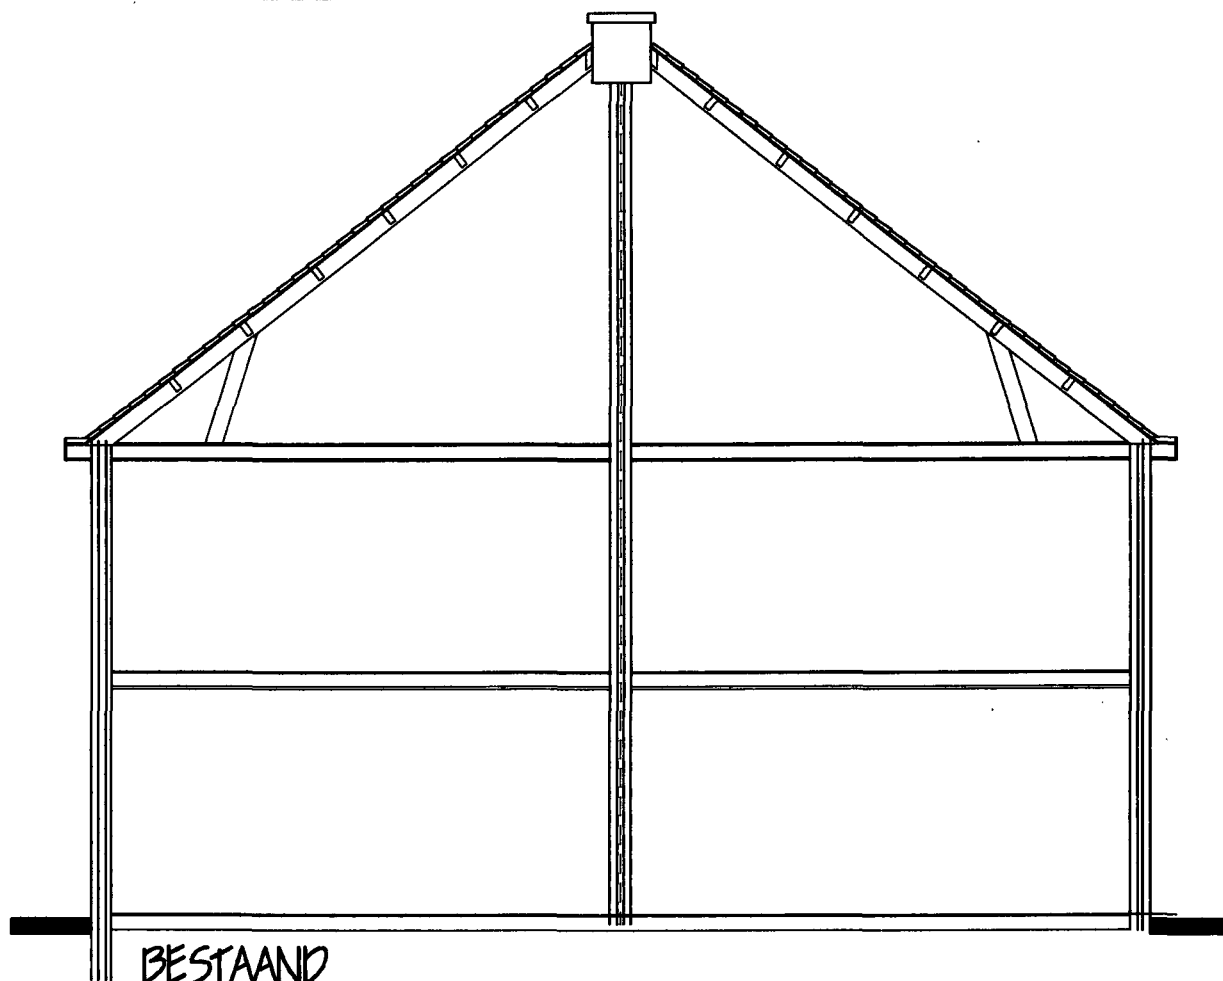

nieuwe dakkapel
 gecertificeerde 2 laagse dakbedekking
 volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht
 randafwerking met zinken lijst
 gecertificeerde dakplaat met isolatie
 aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

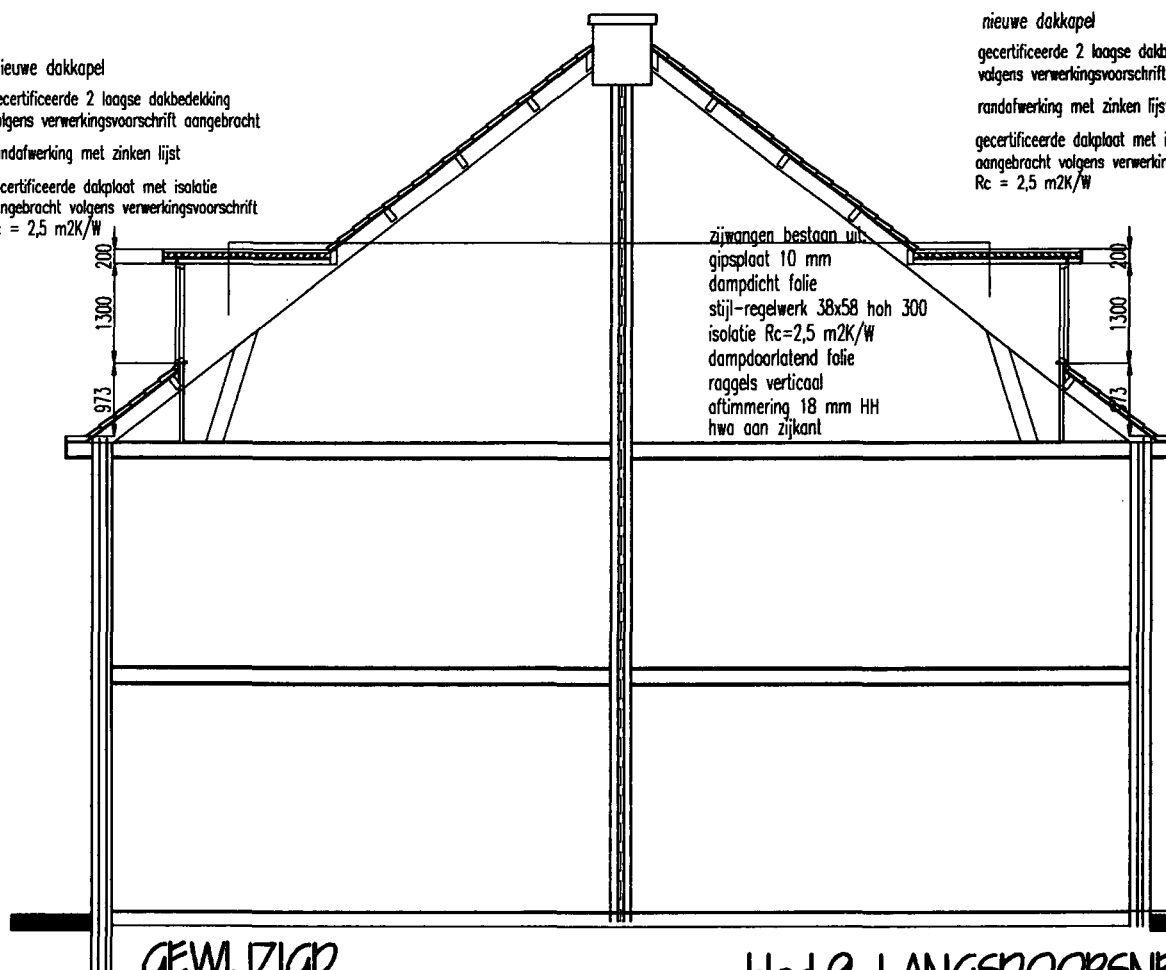

nieuwe dakkapel
 gecertificeerde 2 laagse dakbedekking
 volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht
 randafwerking met zinken lijst
 gecertificeerde dakplaat met isolatie
 aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$


zijwangen bestaan uit:
 gipsplaat 10 mm
 dampdicht folie
 stijl-regelwerk 38x58 hoh 300
 isolatie $R_c=2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
 dampdoorlatend folie
 ruggels verticaal
 aftrimming 18 mm HH
 hwo aan zijkant

GEWIJZIGD
 PLAATSEN DAKKAPEL POSTLAAN 7 EN 9 HEEMSTEDEN

blad 9 LANGSDOORSNEDE


get: 09-02-2005

schaal 1:100

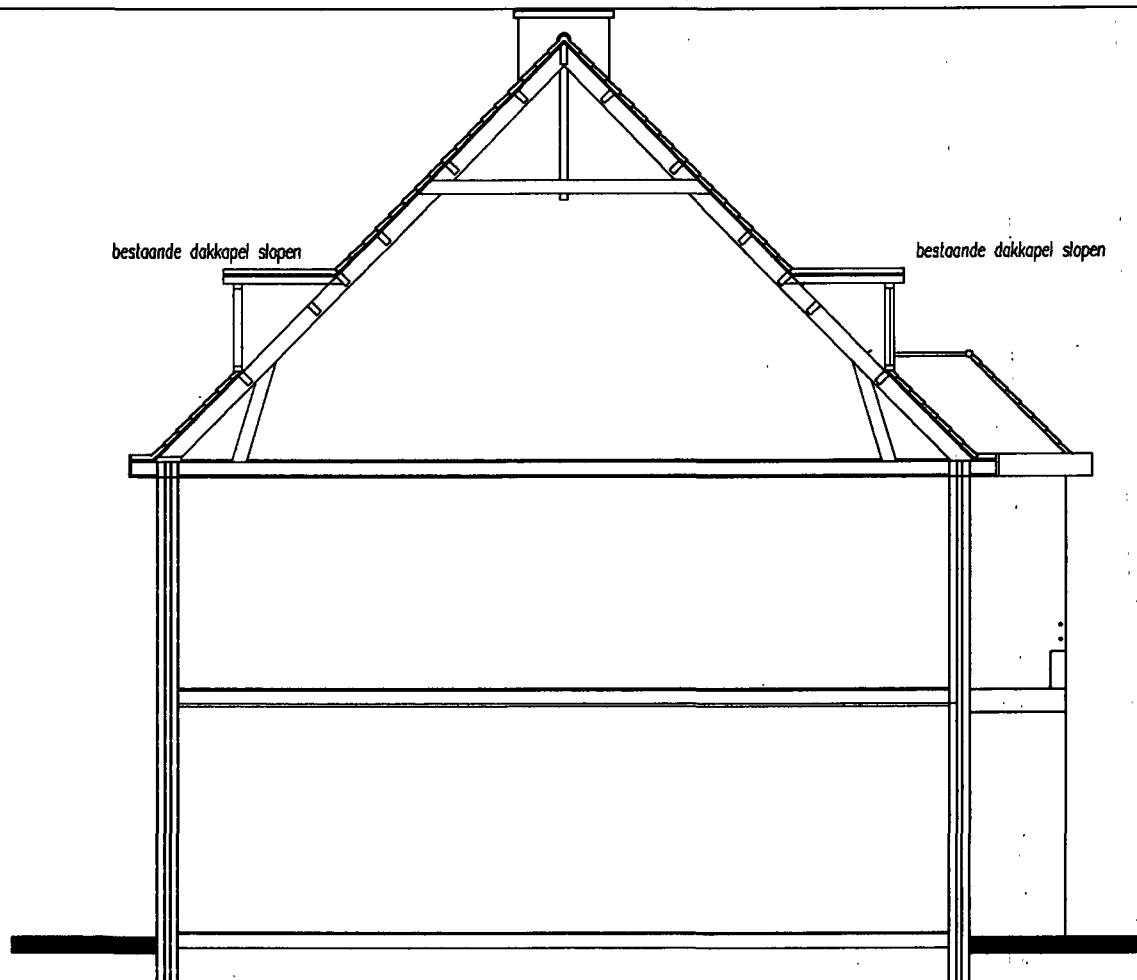

BESTAAND

nieuwe dakkapel
gecertificeerde 2 laagse dakbedekking
volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht
randafwerking met zinken lijst
gecertificeerde dakplaat met isolatie
aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

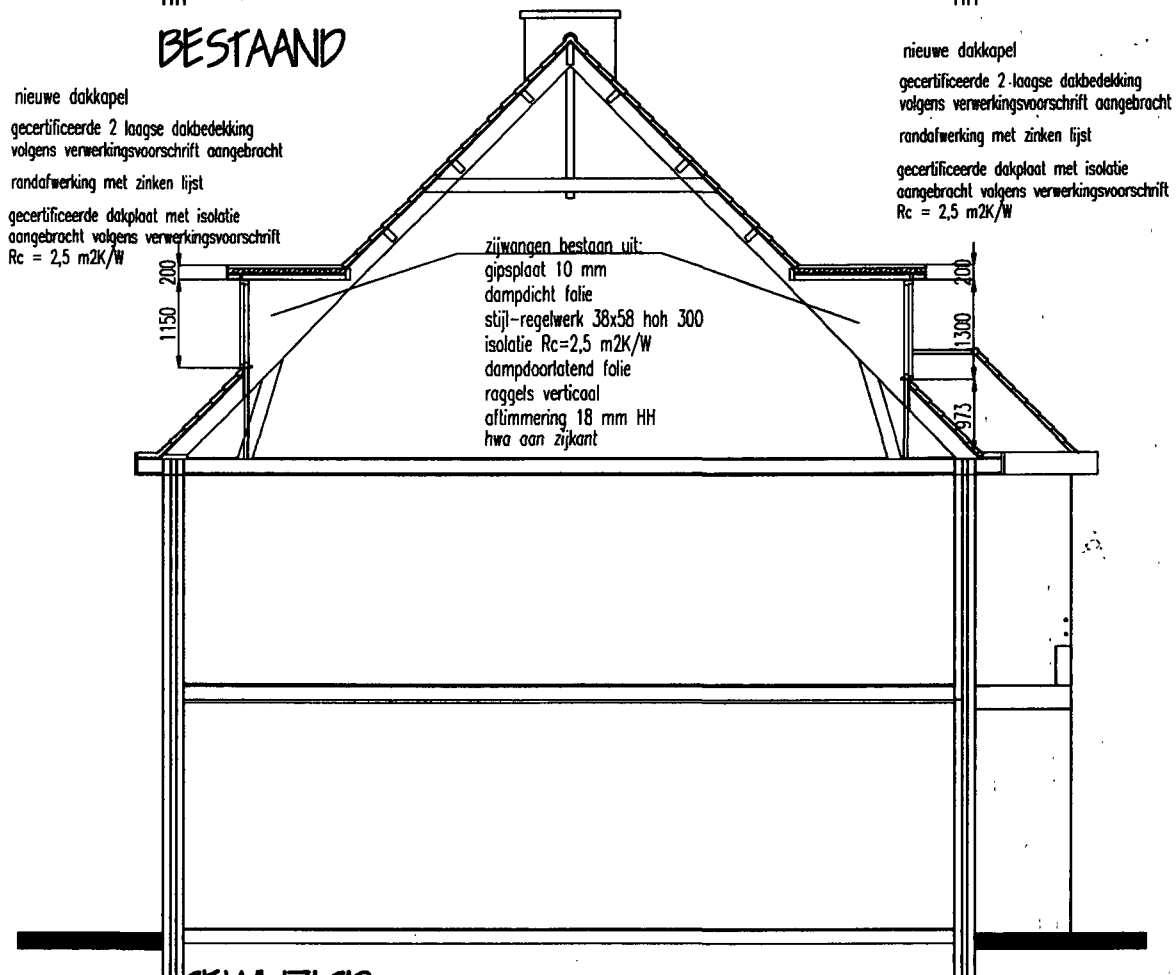

GEWIJZIGD

nieuwe dakkapel
gecertificeerde 2-laagse dakbedekking
volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht
randafwerking met zinken lijst
gecertificeerde dakplaat met isolatie
aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

zijwangen bestaan uit:
gipsplaat 10 mm
dampdicht folie
stijl-regelwerk 38x58 hoh 300
isolatie $R_c=2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
dampdoorlatend folie
raggels verticaal
afblimring 18 mm HH
hwa aan zijkant



GEWIJZIGD

blad 10 DWARSDOORSNEDE

PLAATSEN DAKKAPEL POSTLAAN 7 EN 9 HEEMSTEDEN

get: 09-02-2005

schaal 1:100

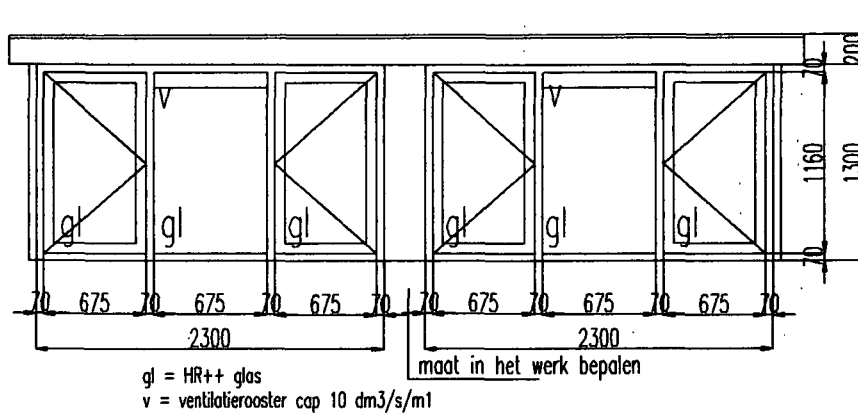
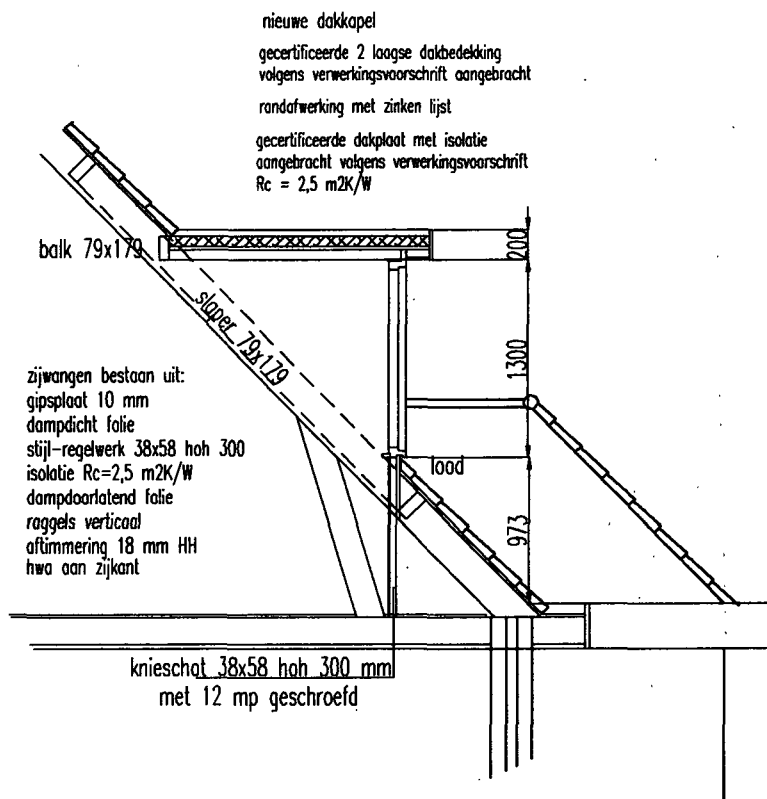


blad II WERKTEKENING DOORSNEDE EN AANZICHT DAKKAPEL VOORGEVEL
 POSTLAAN 7 EN 9 HEEMSTEDE

get: 09-02-2005

schaal 1:50

nieuwe dakkapel
 gecertificeerde 2 laagse dakbedekking
 volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht
 randafwerking met zinken lijst
 gecertificeerde dakplaat met isolatie
 aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

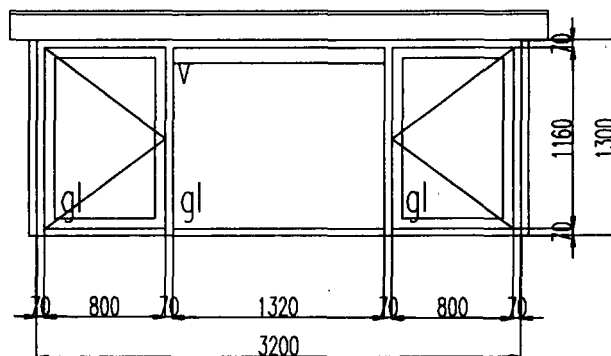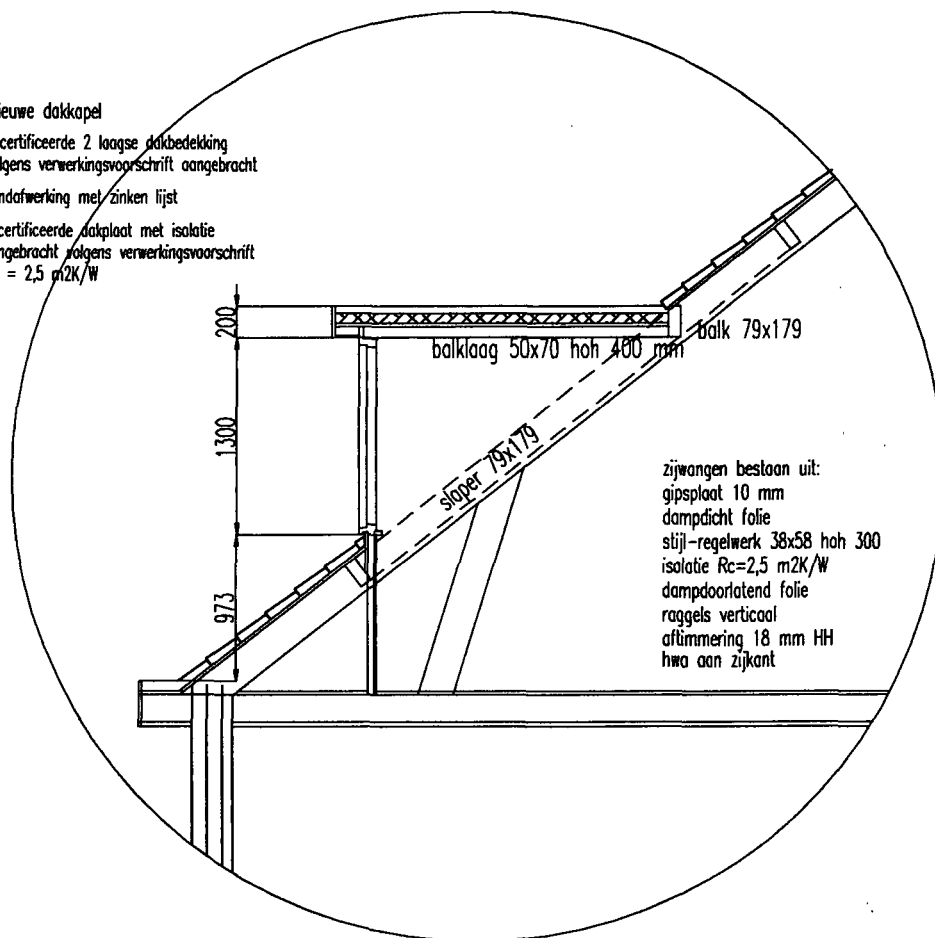

gl = HR++ glas
 v = ventilatierooster cap 10 dm³/s/m¹

blad 12 WERKTEKENING DOORSNEDE EN AANZICHT DAKKAPEL ZIJGEVEL
 POSTLAAN 7 EN 9 HEEMSTEDE

get: 09-02-2005



schaal 1:50

nieuwe dakkapel

gecertificeerde 2 laagse dakbedekking
volgens verwerkingsvoorschrift aangebracht

randafwerking met zinken lijst

gecertificeerde dakplaat met isolatie
aangebracht volgens verwerkingsvoorschrift
 $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

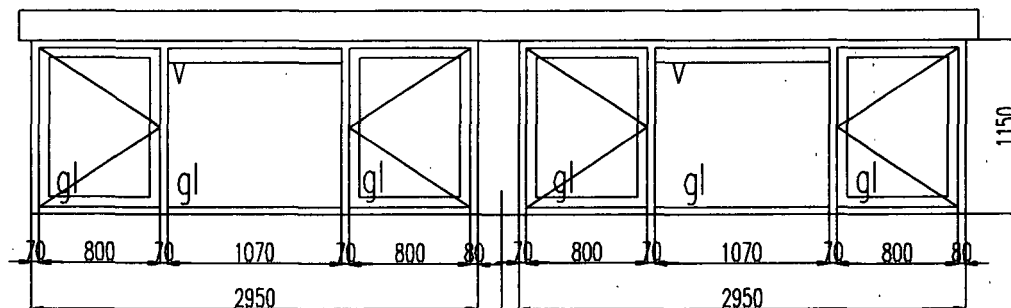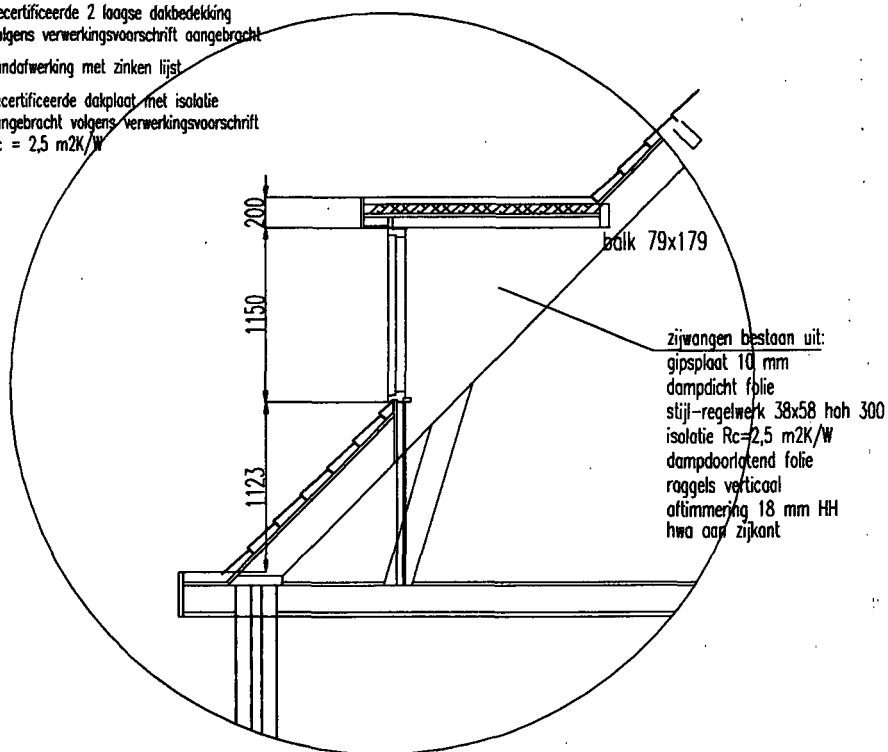


gl = HR++ glas
v = ventilatierooster cap 10 dm³/s/m¹

deze maat in het werk bepalen

blad 13 WERKTEKENING DOORSNEDE EN AANZICHT DAKKAPEL ACHTERGEVEL
POSTLAAN 7 EN 9 HEEMSTEDE

get: 09-02-2005

schaal 1:50

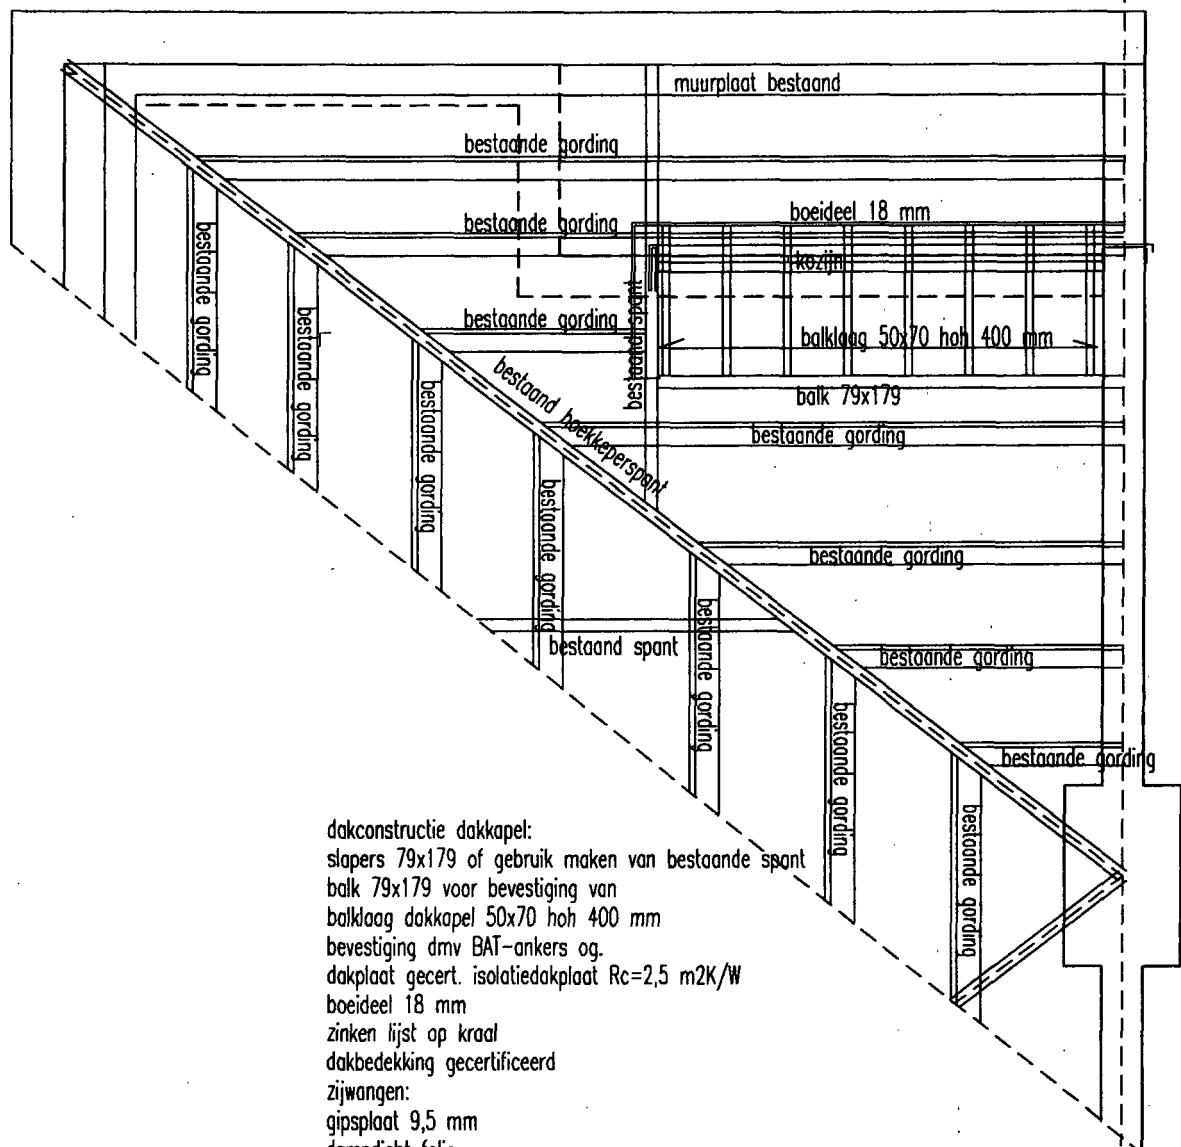

dakconstructie dakkepel:
 slapers 79x179 of gebruik maken van bestaande spant
 balk 79x179 voor bevestiging van
 balklaag dakkepel 50x70 hoh 400 mm
 bevestiging dmv BAT-ankers og.
 dakplaat gecert. isolatiedakplaat $R_c=2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
 boeideel 18 mm
 zinken lijst op kraal
 dakbedekking gecertificeerd
 zijwangen:
 gipsplaat 9,5 mm
 dampdicht folie
 stijl-regelwerk 38x58 hoh 300 mm
 isolatie 60 mm gecert.
 dampdoortlatend folie
 raggels 20x50 verticaal aangebracht
 18 mm aftimmering

